


ANNEXE N°6

APPENDIX No. 6

Pastorale

Pastoral

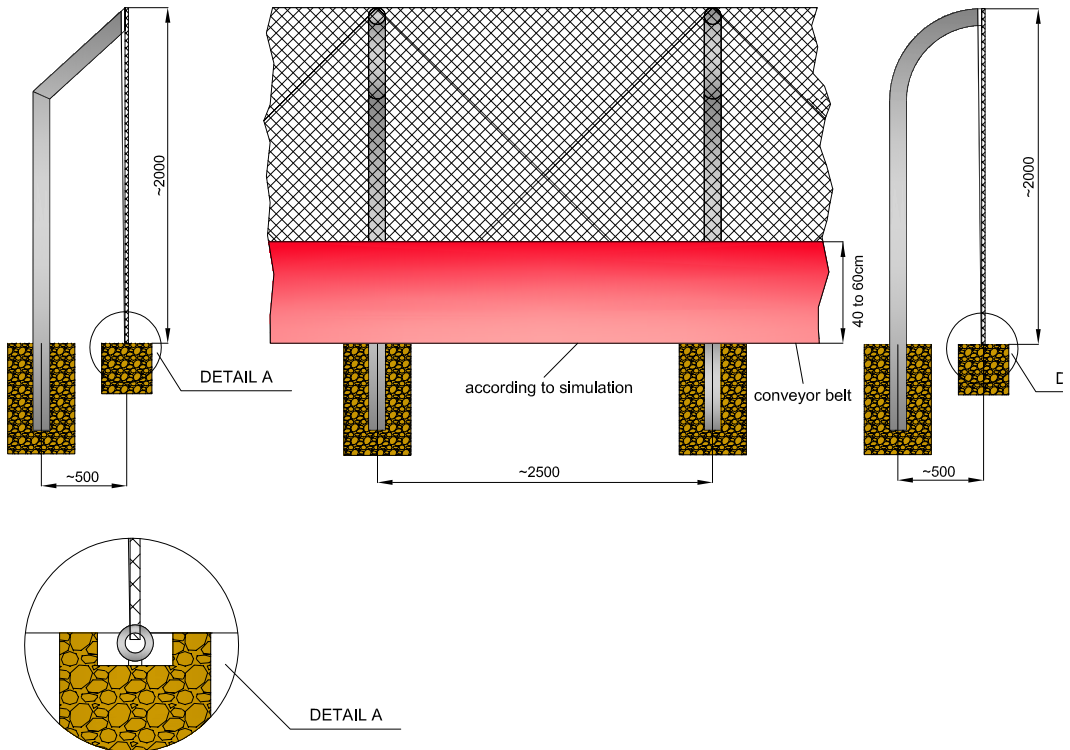

- Tube de chantier d'un Ø minimum de 60 mm et d'une épaisseur minimum de 3,2 mm à une hauteur minimum de 2 m au-dessus du sol.

- Câble d'acier à maillage diagonal et croisé de 8 mm.

- Clôture de protection d'une hauteur minimum de 2 m et d'une épaisseur minimum de 3 mm avec maillage de 50 mm maximum.

- Construction tube with a minimum Ø of 60 mm and a minimum thickness of 3.2 mm at a minimum height of 2 m above the ground.

- Diagonal and cross mesh steel cable of 8 mm.

- Protection fence with a minimum height of 2 m and a minimum thickness of 3 mm with a mesh of 50 mm maximum.